

Автоматические выключатели для распределительных систем

Основные характеристики

Автоматические выключатели в литом корпусе Tmax XT являются идеальным решением для всех уровней распределительных систем, от главных низковольтных распределительных щитов до вспомогательных распределительных щитов в электроустановке. Они отличаются высокой способностью ограничения сквозной энергии и пикового ожидаемого тока, что позволяет на стороне нагрузки использовать элементы распределительной системы самым оптимальным образом. Автоматические выключатели Tmax XT с термомангнитными и электронными расцепителями могут обеспечить защиту от перегрузок, коротких замыканий, замыканий на землю и косвенного прикосновения в низковольтных распределительных сетях.

В зависимости от рода тока в электроустановке, автоматические выключатели Tmax XT применяются со следующими типами расцепителей:

- Термомангнитные расцепители^(G3,2), для защиты сетей постоянного и переменного тока, благодаря физическим свойствам биметаллических пластин и электромагнита, позволяющие обнаружить и устранить перегрузки и короткие замыкания.
- Электронные расцепители^(G3,4), для защиты сетей переменного тока. Расцепители с микропроцессорной технологией обладают защитными функциями, которые значительно повышают надежность и точность работы. Питание, необходимое для их правильной работы, подается непосредственно от датчиков тока расцепителей. Благодаря этому они срабатывают даже при однофазном токе и на уровне минимальной уставки.

Электронный расцепитель защиты состоит из:

- 3 или 4 датчиков тока (трансформаторов тока);
- микропроцессорного блока защиты;
- отключающего электромагнита (устанавливается в блок защиты).

Характеристики электронных расцепителей защиты SACE Tmax XT

Рабочая температура	-25...+70 °C
Относительная влажность	98 %
Автономное электропитание	0,2xIn (одна фаза) ^{(1) (2)}
Дополнительный источник питания (если необходим)	24 В постоянного тока ±20%
Рабочая частота	45...66 или 360...440 Гц
Электромагнитная совместимость	IEC 60947-2, Приложение F

⁽¹⁾ 0,32 x In для Ekip N-LS/I

⁽²⁾ Для автономного электропитания расцепителей номиналом 10А требуется ток 0,4xIn. Это ограничение отражается на уставке защиты G.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Основные характеристики

Характеристики автоматических выключателей для распределительных систем

		XT1	XT2	XT3	XT4
Типоразмер ^(G2.1)	[A]	160	160	250	160/250
Полюса	[кол-во]	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальное рабочее напряжение, U_e ^(G2.4)	(Переменный ток) 50–60 Гц [В]	690	690	690	690
	(Постоянный ток) [В]	500	500	500	500
Номинальное напряжение изоляции, U_i ^(G2.5)	[В]	800	1000	800	1000
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp} ^(G2.6)	[кВ]	8	8	8	8
Исполнения		Стационарный, втычной	Стационарный, выкатной, втычной	Стационарный, втычной	Стационарный, выкатной, втычной
Отключающая способность		B C N S H	N S H L V	N S	N S H L V
Расцепители защиты		Термомагнитный	Термомагнитный, электронный	Термомагнитный	Термомагнитный, электронный
TMD/TMA			■		■
TMD		■		■	
Ekip LS/I			In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip I			In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip LSI			In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		In=40A, 63A, 100A, 160A, 50A
Ekip LSIG			In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip E-LSIG					In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Взаимозаменяемость			✓		✓

■ автоматический выключатель поставляется в сборе

Автоматические выключатели для распределительных систем

Термомагнитные расцепители защиты


TMD

Основные характеристики:

- доступен для выключателей ХТ1 и ХТ3 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от $0,7...1 \times I_n$, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): фиксированный порог защиты $10 \times I_n$, кривая мгновенного срабатывания;
- 100% защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях. 50% защита нейтрали имеется только для $I_n \geq 125 \text{ A}$;
- настройка тепловой защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.



Пример для ХТ3 250 А

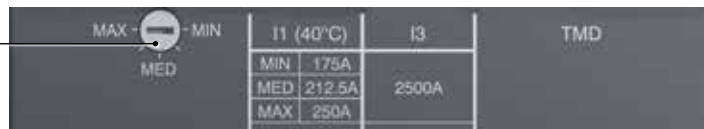Поворотный переключатель для задания уставки тепловой защиты





ХТ1

TMD

Исполнения по отключающей способности		B	B	B, C	B, C, N	B, C, N	Все	Все	Все	Все	Все	Все
	I_n [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] – 100 %	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$ Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100
	I_3 [A]	450	450	450	450	450	500	630	800	1000	1250	1600
	Нейтраль [A] – 100 %	450	450	450	450	450	500	630	800	1000	1250	1600
	$I_3 = 10 \times I_n$ Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	800	1000

ХТ3

TMD

	I_n [A]	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] – 100 %	63	80	100	125	160	200	250
	$I_1 = 0,7...1 \times I_n$ Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	80	100	125	160
	I_3 [A]	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
	Нейтраль [A] – 100 %	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
	$I_3 = 10 \times I_n$ Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	800	1000	1250	1600

Автоматические выключатели для распределительных систем

Термомагнитные расцепители защиты

TMD/TMA

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от $0,7...1 \times I_n$, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I):
 - фиксированная уставка для $I_n \leq 32$ А,
 - регулируемая уставка $8...10 \times I_n$ для 40 А,
 - регулируемая уставка $6...10 \times I_n$ для 50 А,
 - регулируемая уставка $5...10 \times I_n$ для $I_n \geq 63$ А;
- 100% защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях. 50% защита нейтрали имеется только для $I_n \geq 125$ А;
- уставки тепловой и магнитной защиты осуществляются поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

Пример для XT4 250 А

Поворотный переключатель для задания уставки магнитной защиты



Поворотный переключатель для задания уставки тепловой защиты

XT2

TMD/TMA

L	In [A]	1,6 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2,5 ⁽¹⁾	3,2 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾	6,3 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	12,5 ⁽¹⁾	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	
	Нейтраль [A] – 100%	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	
	Нейтраль [A] – 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100
I	TMD	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	300	300	300	320								
	TMA															300... 400	300... 500	300... 630	400... 800	500... 1000	625... 1250	800... 1600	
	Нейтраль [A] – 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	300	300	300	320	300... 400	300... 500	300... 630	400... 800	500... 1000	625... 1250	800... 1600	
	Нейтраль [A] – 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400... 800	1000... 2000	

⁽¹⁾ Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

XT4

TMD/TMA

L	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
	Нейтраль [A] – 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
	Нейтраль [A] – 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125	125	160
I	TMD	300	300	300	320										
	TMA					300... 400	300... 500	315... 630	400... 800	500... 1000	625... 1250	800... 1600	1000... 2000	1125... 2250	1250... 2500
	Нейтраль [A] – 100%	300	300	300	320	300... 400	300... 500	315... 630	400... 800	500... 1000	625... 1250	800... 1600	1000... 2000	1125... 2250	1250... 2500
	Нейтраль [A] – 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	315... 630	500... 1000	625... 1250	625... 1250	500... 1000	


Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты


Еkip I

Основные характеристики:

- доступен для выключателей ХТ2 и ХТ4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от $1 \dots 10 \times I_n$, кривая мгновенного срабатывания;
 - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
 - для $I_n \geq 100 \text{ A}$ в положениях ВыхЛ или ВКЛ, возможен выбор 50 и 100 % уставки защиты фаз;
 - для $I_n < 100 \text{ A}$ защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки защиты фаз и отключается пользователем;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
 - светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты; также, красный светодиод светится при подсоединении аксессуаров Еkip ТТ или Еkip Т&Р после отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания защиты I;
 - расцепитель Еkip I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва в цепи, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя защиты:
 - для подсоединения блока тестирования Еkip ТТ, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Еkip Т&Р, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты I;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2 \times I_n$ для всех номиналов, кроме $I_n = 10 \text{ A}$. В этом случае минимальный ток равен $0,4 \times I_n$.



Еkip I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция времени
 От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_1 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$ $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$	$\leq 20 \text{ мс}$	Да	$t = k$

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
 – автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
 – двух- или трехфазное питание.
 Для всех условий, отличающихся от рассмотренных выше, время срабатывания $\leq 60 \text{ мс}$.


Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Ekip LS/I

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от $0,4...1 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
 - от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты $1...10 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты $1...10 \times I_n$, кривая мгновенного срабатывания (альтернатива защите S);
 - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
 - для $I_n \geq 100$ А в положениях ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), возможен выбор 50 и 100 % уставки защиты фаз;
 - для $I_n < 100$ А, защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки фазной защиты и отключается пользователем;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9 \times I_n$;
 - S: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - L, S/I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя защиты;
 - расцепитель Ekip LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды красного цвета;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функций защиты;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи от $0,2 \times I_n$, для всех номиналов, кроме $I_n = 10$ А. В этом случае минимальный ток равен $0,4 \times I_n$.

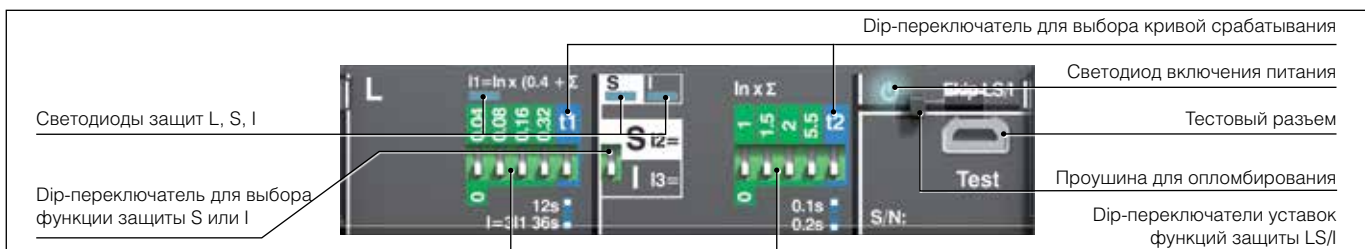

Ekip LS/I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок с обратозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: $I_s = 0,4...1 \times I_n$ шаг 0,04 Точность: срабатывание между $1,05...1,3 I_n$ (IEC 60947-2)	Ручная настройка: $t_s = 12-36$ с при $I_s = 3 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ при $I_s \leq 4 I_n$ $\pm 20\%$ при $I_s > 4 I_n$	–	$t = k/I^2$	Да
S От коротких замыканий с независимой задержкой по времени ($t=k$)	Ручная настройка: $I_s = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ $\pm 20\%$	$t_s = 0,1 - 0,2$ с Точность: $\pm 15\%$	Да	$t = k$	–
I От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_s = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	≤ 20 мс	Да	$t = k$	–

Функция защиты:	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между $1,05$ и $1,30 \times I_n$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
 – автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
 – двух- или трехфазное питание.
 Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:


Еkip LSI и Еkip LSI G

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузок (L): регулируемый порог защиты от $0,4...1 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
 - от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты $1...10 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени (обратно-зависимая кратковременная выдержка ($t=k/I^2$) или независимое время ($t=k$));
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от $1...10 \times I_n$, кривая мгновенного срабатывания;
 - защита от замыкания на землю (G): регулируемый порог защиты от $0,2...1 \times I_n$, кривая срабатывания с независимым временем;
 - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
 - для $I_n \geq 100 \text{ A}$ в положениях ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), возможен выбор 50, 100 % уставки защиты фаз;
 - для $I_n < 100 \text{ A}$ защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки защиты фаз и отключается пользователем;
- настройка:
 - ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить настройку даже при отключенном расцепителе защиты;
 - электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Еkip T&P или Еkip Display, так и дистанционная с помощью блока Еkip Com;
- измерения:
 - отображение измеренных значений токов на дисплее Еkip Display;
 - передача данных об измерениях токов через Еkip Com в систему автоматизации;
 - считывание измеренных токов через блок тестирования и настройки Еkip T&P;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9 \times I_n$;
 - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - LSI G: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Еkip TT или Еkip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
 - расцепитель Еkip LSI G оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Еkip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Еkip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Еkip T&P или Еkip Display;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2 \times I_n$, для всех номиналов кроме $I_n=10 \text{ A}$. В этом случае минимальный ток равен $0,4 \times I_n$;
- к выключателю трехполюсного исполнения может подключаться внешний датчик нейтрали;
- с помощью дополнительного внутреннего модуля Еkip Com можно выполнять следующие действия:
 - принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
 - подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (MOE-E);
 - получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/сработал) посредством дистанционного управления;
 - настраивать и программировать выключатель, например, пороги тока срабатывания и кривые функций защиты;
 - получать данные об измерениях токов по фазам, нейтрали и замыкания на землю.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

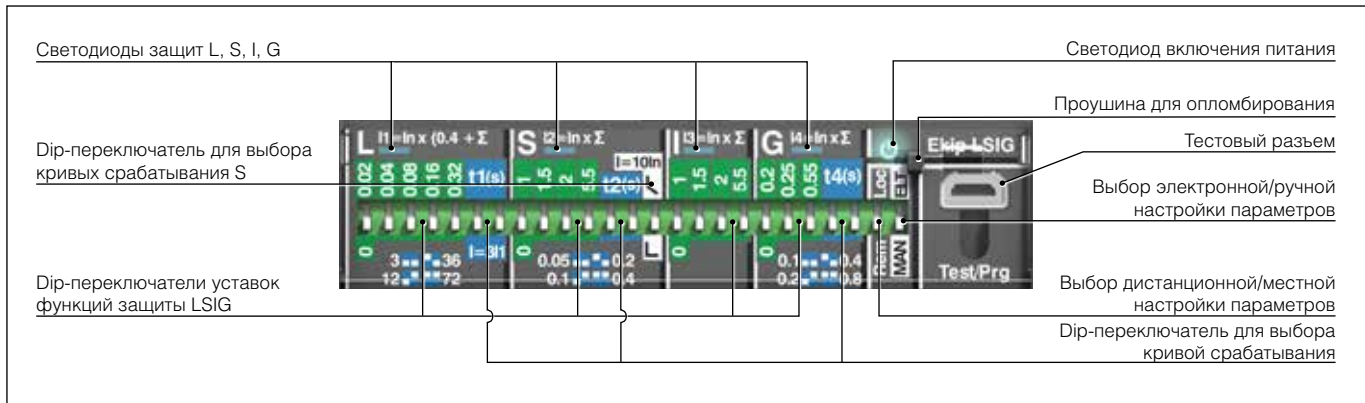

Ekip LSI – Ekip LSI G

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок с обратозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: $I_1 = 0,4...1 \times I_n$ шаг 0,02 Точность: срабатывание между 1,05...1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: $t_1 = 3-12-36-60$ с при $I = 3 \times I_1$ Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$	-	$t = k/I^2$	Да
	Электронная настройка: $I_1 = 0,4...1 \times I_n$ шаг 0,01 Точность: срабатывание между 1,05...1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Электронная настройка: $t_1 = 3...60$ с при $I = 3 \times I_1$ шаг 0,5 с Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$	-	$t = k/I^2$	Да
S От коротких замыканий со срабатыванием с обратозависимой ($t=k/I^2$) или независимой ($t=k$) кратковременной выдержкой времени	Ручная настройка: $I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	Ручная настройка: $t_2 = 0,05-0,10-0,20-0,40$ с при $10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$	Да	$t = k/I^2$	-
	Электронная настройка: $I_2 = 1...10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$	Электронная настройка: $t_2 = 0,05...0,40$ с при $10 \times I_n$, шаг 0,01 с Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$	Да	$t = k/I^2$	-
	Ручная настройка: $I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	Ручная настройка: $t_2 = 0,05-0,1-0,2-0,4$ с Точность: $\pm 15\%$ при $t_2 \geq 100$ мс $\pm 20\%$ при $t_2 \leq 100$ мс	Да	$t = k$	-
	Электронная настройка: $I_2 = 1...10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$	Электронная настройка: $t_2 = 0,05...0,4$ с, шаг 0,01 с Точность: $\pm 15\%$ при $t_2 > 100$ мс $\pm 20\%$ при $t_2 \leq 100$ мс	Да	$t = k$	-
I От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 20\%$	≤ 40 мс	Да	$t = k$	-
	Электронная настройка: $I_3 = 1...10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$	≤ 40 мс	Да	$t = k$	-
G От замыкания на землю со срабатыванием с независимой кратковременной выдержкой времени ⁽²⁾	Ручная настройка: $I_4 = 0,2-0,25-0,45-0,55-0,75-0,8-1 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	Ручная настройка: $t_4 = 0,1-0,2-0,4-0,8$ с Точность: $\pm 15\%$	Да	$I^2 t = k$	-
	Электронная настройка: $I_4 = 0,2...1 \times I_n$ шаг 0,02 Точность: $\pm 10\%$	Электронная настройка: $t_4 = 0,1...0,8$ с, шаг 0,05 с Точность: $\pm 15\%$	Да	$I^2 t = k$	-

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
 - автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
 - двух- или трехфазное питание.
 Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

⁽²⁾ Защита G автоматически отключается для токов, превышающих $2 \times I_n$.

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и $1,3 \times I_1$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс
G	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$

Ekip E-LSIG

Основные характеристики:


- доступен для выключателей XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузок (L): регулируемый порог защиты от $0,4...1 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
 - от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты $1...10 \times I_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени (обратнозависимая кратковременная выдержка ($t=k/I^2$) или независимое время ($t=k$));
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от $1...10 \times I_n$, кривая мгновенного срабатывания;
 - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях;
- измерения:
 - доступны при токах от $0,2 \times I_n$ при наличии доп. питания V_{aux} и при токах от $0,5 \times I_n$ в режиме автономного питания, при этом не требуются внешние трансформаторы ни для тока, ни для напряжения. Ниже приведена таблица диапазонов измерений и точности;
 - токи: три фазных (L1, L2, L3), нейтраль (Ne) и замыкание на землю;
 - напряжения: фаза-фаза, фаза-нейтраль;
 - мощность: активная, реактивная и полная;
 - коэффициент мощности;
 - частота и пик-фактор;
 - энергия: активная, реактивная, полная и счетчик;
- настройка:
 - ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить настройку даже при отключенном расцепителе защиты;
 - электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Ekip T&P или Ekip Display, так и дистанционная с помощью блока Ekip Com. Электронная настройка имеет большие диапазоны с меньшими шагами.
Использование электронных настроек позволяет активировать следующие функции:
 - защита от замыканий на землю (G): регулируемая в диапазоне $0,2...1 \times I_n$ уставка с независимым временем срабатывания;
 - защита от понижения напряжения в диапазоне $0,95...0,5 U_n$ с независимым временем срабатывания;
 - защита при повышении напряжения в диапазоне $1,05...1,2 U_n$ с независимым временем срабатывания;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9 \times I_1$;
 - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - Светодиод MAN/ELT (РУЧН/ЭЛЕКТР) показывает активные параметры;
 - LSIG: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
- расцепитель Ekip LSIG оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P или Ekip Display;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2 \times I_n$. Измерения становятся доступны при токе более $0,5 \times I_n$;
- к выключателю трехполюсного исполнения может подключаться внешний датчик нейтрали и комплект для снятия напряжения с нейтральной шины;
- с помощью дополнительного внутреннего модуля Ekip Com можно выполнять следующие действия:
 - принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
 - подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (МОЕ-Е);
 - получать информацию о состоянии автоматического выключателя (разомкнут/замкнут/сработал) посредством дистанционного управления;
 - настраивать и программировать выключатель, например, пороги тока срабатывания и кривые функций защиты.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

Светодиоды защит L, S, I

Светодиод электронной/ручной настройки

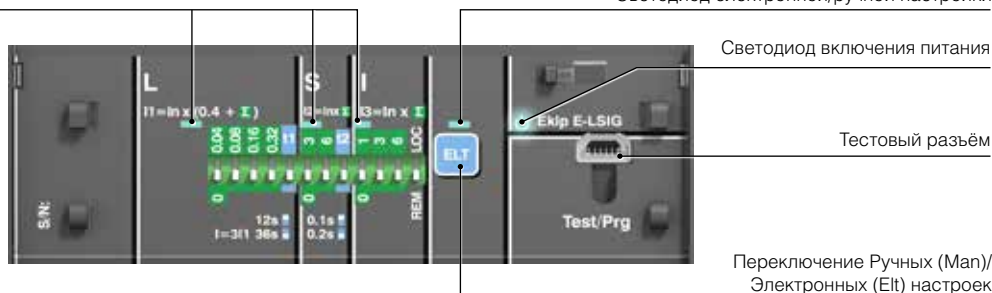

Еkip E-LSIG

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок с обратозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: $I_1 = 0,4 \dots 1 \times I_n$ шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05...1,3 I_1 (IEC 60947-2) Электронная настройка: $I_1 = 0,4 \dots 1 \times I_n$ шаг 0,01 Точность: срабатывание между 1,05...1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: $t_1 = 12-36$ с при $I = 3 \times I_1$ Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4 \times I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4 \times I_n$ Электронная настройка: $t_1 = 3 \dots 60$ с при $I = 3 \times I_1$ шаг 0,5 с Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4 \times I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4 \times I_n$	-	$t = k/I^2$	-
S От коротких замыканий со срабатыванием с обратозависимой ($t=k/I^2$) или независимой ($t=k$) кратковременной выдержкой времени	Ручная настройка: $I_2 = \text{ОТКЛ-3-6-9 } \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ Электронная настройка: $I_2 = 1 \dots 10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$ Электронная настройка: $I_2 = 1 \dots 10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$	Ручная настройка: $t_2 = 0,10-0,20$ с при $10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ при $t_2 \leq 4 \times I_n$ $\pm 20\%$ при $t_2 > 4 \times I_n$ Электронная настройка: $t_2 = 0,05 \dots 1$ с при $10 \times I_n$, шаг 0,01 с Точность: $\pm 10\%$ при $t_2 \leq 4 \times I_n$ $\pm 20\%$ при $t_2 > 4 \times I_n$ Электронная настройка: $t_2 = 0,05 \dots 0,4$ с, шаг 0,01 с Точность: $\pm 15\%$ при $t_2 \leq 4 \times I_n$ $\pm 20\%$ при $t_2 > 4 \times I_n$	Да	$t = k$	-
I От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = \text{ОТКЛ-1-3-4-7-9-10 } \times I_n$ Точность: $\pm 20\%$ Электронная настройка: $I_3 = 1 \dots 10 \times I_n$ шаг 0,1 Точность: $\pm 10\%$	≤ 40 мс	Да	$t = k$	-
G От замыкания на землю со срабатыванием с независимой кратковременной выдержкой времени ⁽²⁾	Электронная настройка: $I_4 = 0,2 \dots 1 \times I_n$ шаг 0,02 Точность: $\pm 10\%$	Электронная настройка: $t_4 = 0,1 \dots 0,8$ с, шаг 0,05 с Точность: $\pm 15\%$	Да	$t = k/I^2$	-
UV От падения напряжения с регулируемым порогом и временем срабатывания	Электронная настройка: $U_g = 0,5 \dots 0,95 \times U_n$ шаг 0,01 $\times U_n$ Точность: $\pm 5\%$	Электронная настройка: $t_g = 0,1 \dots 5$ с, шаг 0,1 с Точность: $\pm 20\% \pm 100$ мс	Да	$t = k$	-
OV От повышения напряжения с регулируемым порогом и временем срабатывания	Электронная настройка: $U_g = 1,05 \dots 1,2 \times U_n$ шаг 0,01 $\times U_n$ Точность: $\pm 5\%$	Электронная настройка: $t_g = 0,1 \dots 5$ с, шаг 0,1 с Точность: $\pm 20\% \pm 100$ мс	Да	$t = k$	-

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

⁽²⁾ Защита G автоматически отключается для токов, превышающих $2 \times I_n$

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,3 $\times I_1$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс
G	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$

		Величина	Пределы измерений	Точность	Нормированный диапазон
Ток		Ток фаз (I1, I2, I3, I _N)	0 ... 12 I _n	Класс 1	0.2 ... 1.2 I _n
		Минимальное значение фазного тока			
		Максимальное значение фазного тока			
		Ток замыкания на землю (I _g)	0 ... 4 I _n	-	-
Напряжение		Текущие фазные напряжения, макс. и мин. (V1N, V2N, V3N) ⁽¹⁾	0 ... 828 В	±0.5%	100 ... 400 В
		Текущие линейные напряжения, макс. и мин. (U12, U23, U31)	0 ... 828 В	±0.5%	100 ... 690 В
Мощность	Активная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (P1, P2, P3) ⁽¹⁾	-207 кВт ... 207 кВт	Класс 2	-207 кВт ... -1 кВт 1 кВт ... 207 кВт
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (P1, P2, P3)	-1 МВт ... 1 МВт	Класс 2	-1 МВт ... -3 кВт 3 кВт ... 1 МВт
	Реактивная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (Q1, Q2, Q3) ⁽¹⁾	-207 квар ... 207 квар	Класс 2	-207 квар ... -1 квар 1 квар ... 207 квар
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (Q1, Q2, Q3)	-1 Мвар ... 1 Мвар	Класс 2	-1 Мвар ... -3 квар 3 квар ... 1 Мвар
	Полная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (S1, S2, S3) ⁽¹⁾	0 ... 207 кВА	Класс 2	1 кВА ... 207 кВА
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (S1, S2, S3)	0 ... 1 МВА	Класс 2	3 кВА ... 1 МВА
Энергия	Активная	Суммарная	1 кВт/ч ... 2 Твт/ч	Класс 2	1 кВт/ч ... 2 Твт/ч
		Потребляемая			
		Выдаваемая			
	Реактивная	Суммарная	1 квар/ч ... 2 Твар/ч	Класс 2	1 квар/ч ... 2 Твар/ч
		Потребляемая			
		Выдаваемая			
Полная	Суммарная	1 кВА/ч ... 2 ТВА/ч	Класс 2	1 кВА/ч ... 2 ТВА/ч	
Качество электроэнергии		Гармонический анализ ⁽²⁾	до 11-й (50-60 Гц)	-	-
		Общее гармоническое искажение фаз L1, L2, L3 ⁽²⁾	0 ... 1000%	±10%	0 ... 500%
		Текущая частота, макс. и мин.	45 ... 66 Гц	±0.5%	45 ... 66 Гц
		Пик-фактор фаз L1, L2, L3 ⁽¹⁾	-1 ... 1	±2%	-1 ... -0,5 0,5 ... 1

Примечания

⁽¹⁾ Не доступно при отсутствии подключения к нейтрали

⁽²⁾ Доступно только по запросу из сети Modbus

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Основные характеристики

Безопасность и надежность технического решения являются важными факторами, которые должны учитываться при выборе и изготовлении системы пуска^(G4.3 и G4.4) и контроля электродвигателей.

Пуск является тяжелым режимом как для самого электродвигателя, так и для питающей электроустановки. Даже систему с настроенными номинальными характеристиками необходимо соответствующим образом контролировать и защищать, чтобы предотвратить возможные неполадки.

Для прямого пуска компания АББ SACE предлагает два различных решения:


- **традиционное решение**, с трехполюсным автоматическим выключателем, оснащенным только магнитным расцепителем для защиты от коротких замыканий, тепловым реле для защиты от перегрузки и обрыва или перекоса фаз и контактором для коммутации электродвигателя;
- **комплексная защита**, которая объединяет все функции защиты и контроля, а также управление контактором для коммутации электродвигателя, в самом автоматическом выключателе.

При выборе и координации устройств защиты и коммутации необходимо учитывать несколько различных факторов, например:


- электрические характеристики электродвигателя (тип, мощность, КПД, $\cos\phi$);
- схема подключения и тип пуска;
- ток короткого замыкания и напряжение в точке сети, где установлен электродвигатель.

Дополнительная информация приведена в технической брошюре QT7: «Асинхронные трехфазные двигатели: общая информация и решения АББ по координации защит».

Выбор устройств защиты и коммутации электродвигателя должен проводиться в соответствии с таблицами, которые приведены в брошюре «Таблицы координации аппаратов защиты и управления», раздел 3.

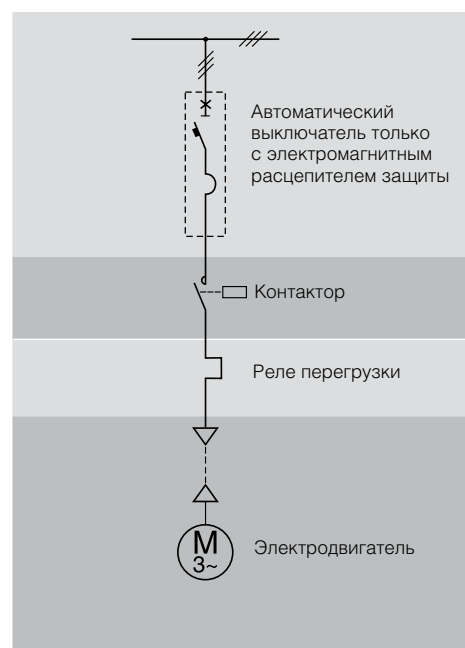

Традиционное решение

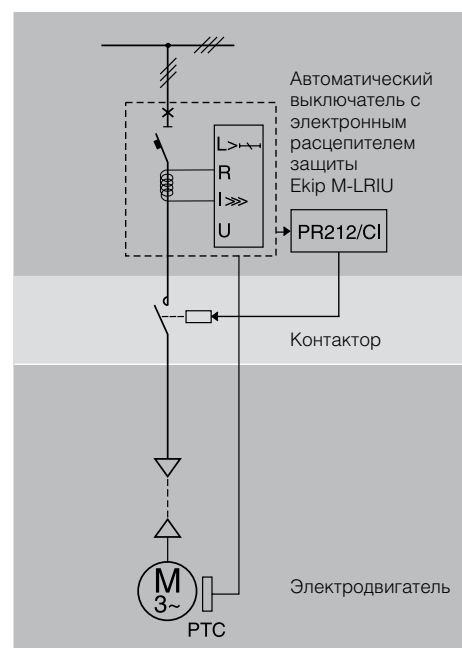

Комплексная защита

Характеристики автоматических выключателей для защиты электродвигателей

		XT2	XT3	XT4
Типоразмер ^(G2.1)	[A]	160	250	160/250
Полюса	[кол-во]	3	3	3
Номинальное рабочее напряжение, U_e ^(G2.4)	(Переменный ток) 50-60 Гц	[B] 690	690	690
	(Постоянный ток)	[B] 500	500	500
Номинальное напряжение изоляции, U_i ^(G2.5)	[B]	1000	800	1000
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, U_{imp} ^(G2.6)	[кВ]	8	8	8
Исполнения		Стационарный, выкатной, втычной	Стационарный, Втычной	Стационарный, выкатной, втычной
Отключающая способность		N S H L V	N S H	N S H L V
Расцепители защиты		Магнитный, электронный	Магнитный	Магнитный, электронный
MF/MA		■	■	■
Ekip M-I		■		
Ekip M-LIU		▲ In=20A,32A,52A,100A		▲ In=40A,63A,100A,160A*
Ekip M-LRIU		▲ In=25A,63A,100A		▲ In=40A,63A,100A,160A,200A*
Взаимозаменяемость		✓		✓

■ – выключатель поставляется в сборе

▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки

* Для номинальных токов расцепителей 160А и 200А необходимо использовать корпус выключателя на 250А

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей


Магнитные расцепители защиты

MF/MA

Основные характеристики:

- доступен для выключателей ХТ2, ХТ3 и ХТ4 только в трехполюсном исполнении, эти расцепители защиты используются, в основном, для защиты электродвигателей, в сочетании с реле перегрузки и контактором;
- защита:
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для ХТ2: для $I_n \leq 12,5 \text{ A}$ порог защиты I фиксирован на $14 \times I_n$, при этом для $I_n > 12,5 \text{ A}$ порог защиты I регулируется от $6 \dots 14 \times I_n$;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для ХТ3: порог защиты I регулируется от $6 \dots 12 \times I_n$;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для ХТ4: порог защиты I регулируется от $5 \dots 10 \times I_n$;

Поворотный переключатель для задания установки магнитной защиты

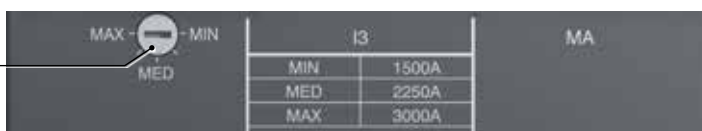

- установка магнитной защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

ХТ2

MF/MA

	I_n [A]	1 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	8,5 ⁽¹⁾	12,5 ⁽¹⁾	20	32	52	80	100
	$I_3 = 14 \times I_n$ [A]	14	28	56	120	175					
	$I_3 = 6 \dots 14 \times I_n$ [A]	$I_3 = MA$					120...280	192...448	314...728	480...1120	600...1400

⁽¹⁾ Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

ХТ3

MA

	I_n [A]	100	125	160	200
	I_3 [A]	600...1200	750...1500	960...1920	1200...2400
	$I_3 = 6 \dots 12 \times I_n$				

ХТ4

MA

	I_n [A]	10 ⁽¹⁾	12,5 ⁽¹⁾	20	32	52	80	100	125	160	200
	I_3 [A]	50...100	62,5...125	100...200	160...320	260...520	400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000
	$I_3 = 5 \dots 10 \times I_n$										

⁽¹⁾ Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки


Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

Еkip M-I

Основные характеристики:


- доступны только для ХТ2 в трехполюсном исполнении. Рекомендуется применять в комбинации с контактором и реле перегрузки для защиты двигателя;
- защита:
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I); уставка защиты регулируется в диапазоне $6 \dots 14 \times I_n$;
- ручная настройка посредством специальных переключателей на лицевой стороне расцепителя, которые позволяют настроить защиту даже когда расцепитель отключен;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подключения блока тестирования Еkip ТТ, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подключения блока Еkip Т&Р, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2 \times I_n$.



Светодиод включения питания
Проушина для опломбирования
Тестовый разъем

Дip-переключатель для уставки функции защиты I

Еkip M-I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
 От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12,5-13-13,5-14 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	$\leq 15 \text{ мс}$	–	$t = k$	–

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
 – автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
 – двух- или трехфазное питание.
 Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	$\pm 15\%$	$\leq 60 \text{ мс}$


Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

Еkip M-LIU

Основные характеристики:

- доступные для ХТ2 и ХТ4 в трехполюсном исполнении, эти расцепители предназначены для защиты электродвигателей. Функция L защищает от перегрузок, в соответствии с указаниями и классами, определенными в стандарте IEC 60947-4-1;
- защита:
 - от перегрузок (L): регулируемый порог $0,4...1 \times I_n$. Время срабатывания устанавливается путем выбора класса срабатывания, определенного в стандарте IEC 60947-4-1: класс 3E, 5E, 10E, 20E;
 - от короткого замыкания (I): регулируемый порог $6...13 \times I_n$ с мгновенным срабатыванием;
 - от перекоса фаз (U): защита может быть выбрана в положении ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ). Когда переключатель режима находится в положении ВКЛ, порог составляет $50\% I_1$, с фиксированным временем срабатывания;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2 \times I_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9 \times I_1$;
 - I: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - LIU: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Еkip TT или Еkip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
 - расцепитель Еkip M-LIU оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Еkip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Еkip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты;
- тепловая память всегда активирована;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2 \times I_n$.

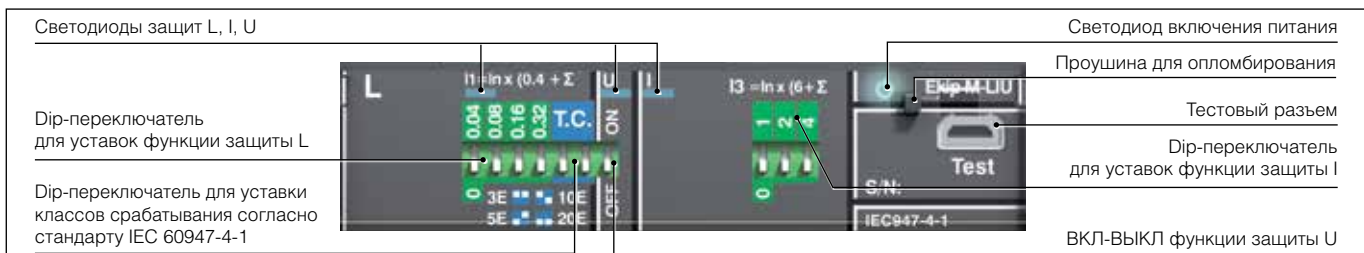

Еkip M-LIU

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок со срабатыванием с обратной зависимой длительной задержкой по времени в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1	Ручная настройка: $I_1 = 0,4...1 \times I_n$, шаг 0,04 Точность: срабатывание между $1,05...1,2 \times I_1$ (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: Класс срабатывания: 3E, 5E, 10E, 20E; Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 20\%$ при $I > 4I_n$	–	$t = k/I^2$	Да
I От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 6...13 \times I_n$, шаг 1 Точность: $\pm 10\%$	≤ 20 мс	–	$t = k$	–
U От перекоса фазного тока или обрыва фазы, с независимой выдержкой времени	Ручная настройка: $I_6 = \text{ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)}$ Если ВКЛ, $I_6 = 50\% I_1$ Точность: $\pm 15\%$ (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: Если ВКЛ, $t_6 = 2$ с Точность: $\pm 10\%$	Да	$t = k$	–

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между $1,05$ и $1,2 \times I_1$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс
U	$\pm 20\%$	$\pm 20\%$

Еkip M-LRIU


Основные характеристики:

- доступные для XT2 и XT4 в трехполюсном исполнении, эти расцепители предназначены для комплексной защиты электродвигателей.
- защита:
 - от перегрузок (L): регулируемый порог $0,4...1xI_n$. Время срабатывания устанавливается путем выбора класса расцепления, определенного в стандарте IEC 60947-4-1;
 - от заклинивания ротора (R): отключается в положении OFF (ВЫКЛ) или выбирается от $3...9xI_1$, с настраиваемым временем срабатывания;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог от $6...13xI_n$ с мгновенным срабатыванием;
 - от перекоса и обрыва фаз (U): с регулируемым порогом в положениях ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ);
- настройка:
 - ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет задать уставки даже при отключенном расцепителе защиты;
 - электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Еkip T&P или Еkip Display, так и дистанционная с помощью блока Еkip Com. Электронная настройка позволяет активировать другие функции:
 - функция защита от замыкания на землю (G): регулируемый порог защиты $0,2...1xI_n$, кривая срабатывания с постоянным временем;
 - тип рабочего режима нормальный (Normal) / тяжёлый (Heavy):
 - нормальный рабочий режим предусматривает использование автоматического выключателя и контактора. В случае срабатывания некоторых из защит, расцепитель Еkip M-LRIU посылает команды на отключение контактора через блок PR212/CI;
 - в тяжелом рабочем режиме используется только автоматический выключатель. Расцепитель посылает команды на отключение непосредственно на автоматический выключатель;
 - функция резервной защиты BACK UP
 - эта защита предусмотрена на случай невыполнения в нормальном рабочем режиме команды отключения, посланной на контактор, через блок PR212/CI, т. е. контактор не сработал. В этом случае, после определенной задержки по времени, расцепитель Еkip M-LRIU посылает команду отключения непосредственно на автоматический выключатель. Временная задержка между командой на контактор и командой резервной защиты на автоматический выключатель необходима для компенсации времени активации контактора;
 - установка защиты PTC:
 - PTC: эта защитная функция контролирует внутреннюю температуру электродвигателя посредством датчика PTC. В случае перегрева расцепитель Еkip M-LRIU подает команду на размыкание контактора (в режиме «Нормальный») или автоматического выключателя (в режиме «Тяжелый»). Для реализации этой защиты необходимо заказать разъем для PTC;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2xI_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9xI_1$;
 - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - светодиод ручной/электронной настройки (Man/Elt) указывает тип активированных параметров;
 - LRIU: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Еkip TT или Еkip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
 - расцепитель M-LRIU оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока Еkip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Еkip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память всегда активирована.

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2xI_n$;
- с помощью дополнительного блока Ekip Com можно выполнять следующие действия:
 - принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
 - подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (МОЕ-Е);
 - получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) посредством дистанционного управления;
 - настраивать и программировать параметры выключателя, например, пороги тока и кривые функций защиты.

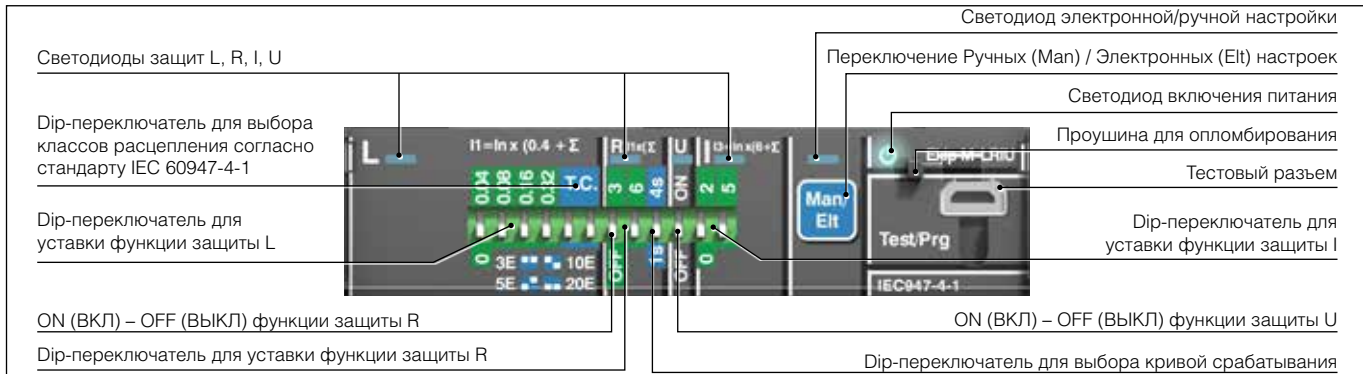

Ekip M-LRIU

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок с обратной зависимостью длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-4-1	Ручная настройка: $I_1 = 0,4...1xI_n$ шаг 0,04 Точность: в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1 срабатывание в диапазоне 1,05...1,2xI _n	Ручная настройка: Классы срабатывания: 3E, 5E, 10E, 20E Точность: ± 10% при I ≤ 4I _n ± 20% при I > 4I _n	–	$t = k/I^2$	Да
	Электронная настройка: $I_1 = 0,4...1xI_n$ шаг 0,01 Точность: в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1 срабатывание в диапазоне 1,05...1,2xI _n	Электронная настройка: Классы срабатывания: 3E, 5E, 10E, 20E Точность: ± 10% при I ≤ 4I _n ± 20% при I > 4I _n	–	$t = k/I^2$	Да
R Защита от заклинивания ротора с независимой от тока задержкой срабатывания (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: $I_5 = \text{ОТКЛ}, 3, 6, 9xI_1$ Точность: ± 10% (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: $t_5 = 1, 4 \text{ с}$ Точность: ± 10% при I ≤ 4I _n ± 20% при I > 4I _n	Да	$t = k$	–
	Электронная настройка: $I_5 = \text{ОТКЛ}, 3...9xI_1$ шаг 0,1I ₁ Точность: ± 10% (IEC 60947-4-1)	Электронная настройка: $t_5 = 1...4 \text{ с}$ шаг 0,5 Точность: ± 10% при I ≤ 4I _n ± 20% при I > 4I _n	Да	$t = k$	–
I От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 6-8-11-13xI_n$ Точность: ± 10%	≤ 40 мс	–	$t = k$	–
	Электронная настройка: $I_3 = 1...13xI_n$ Точность: ± 10%	≤ 40 мс	–	$t = k$	–
U От небаланса токов фаз/обрыва фазы с независимой от тока задержкой срабатывания (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: $I_6 = \text{Вкл} / \text{Выкл}$ Если ВКЛ, $I_6 = 50\% I_1$ Точность: ± 15%	Ручная настройка: $t_6 = 2 \text{ с}$ Точность: ± 20%	Да	$t = k$	–
	Электронная настройка: $I_6 = \text{Вкл} / \text{Выкл}$ Если ВКЛ, $I_6 = 10\%..50\% I_1$ шаг 10% I ₁ Точность: ± 15%	Электронная настройка: $t_6 = 0...5 \text{ с}$ шаг 0,5 Точность: ± 20%	Да	$t = k$	–
G От замыкания на землю с независимой от тока	Электронная настройка: $I_4 = 0,2...1xI_n$ шаг 0,1I _n Точность: ± 10%	Электронная настройка: $t_4 = 0,1...0,8 \text{ с}$ шаг 0,01 с Точность: ± 15%	Да	$t = k$	–

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:
 – автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
 – двух- или трехфазное питание.
 Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

⁽²⁾ Защита G автоматически отключается для токов, превышающих 2xI_n.

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,2 x I ₁	± 20%
R	± 20%	± 20%
I	± 20%	≤ 60 мс
G	± 15%	± 20%
U	± 20%	± 20%


Автоматические выключатели для защиты генераторов

Основные характеристики

Автоматические выключатели SACE Tmax XT могут быть оснащены термомагнитными расцепителями защиты с низким порогом срабатывания при коротком замыкании.

Этот тип расцепителя хорошо подходит для защиты небольших генераторов и распределительных систем с очень длинными кабелями (обычно имеющих невысокий ток аварии на конце линии вследствие высокого полного сопротивления).

Для защиты генераторов требуется низкий порог срабатывания по короткому замыканию, обычно равный примерно трехкратному номинальному току автоматического выключателя, так чтобы «прервать» ток короткого замыкания в «переходной» зоне спадающей кривой аварийного тока генератора. См. дополнительную информацию в «Справочнике по электрооборудованию», том 2.

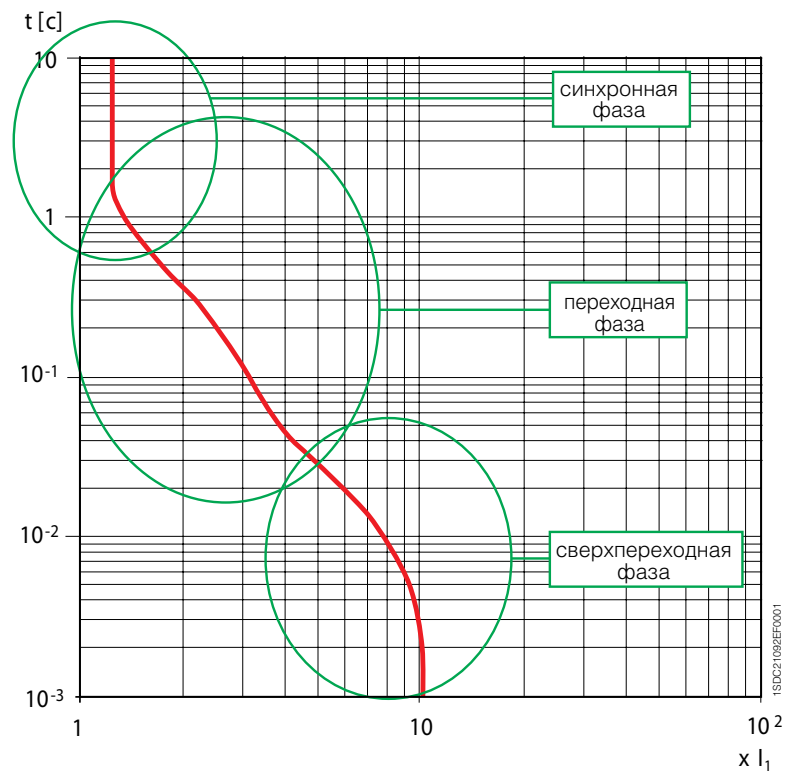

Характеристики автоматических выключателей для защиты генераторов

		XT2	XT3	XT4
Типоразмер ^(G2.1)	[A]	160	250	160/250
Полюса	[кол-во]	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальное рабочее напряжение, U_e ^(G2.4)	(Переменный ток) 50–60 Гц	[В] 690	[В] 690	[В] 690
	(Постоянный ток)	[В] 500	[В] 500	[В] 500
Номинальное напряжение изоляции, U_i ^(G2.5)	[В]	1000	800	1000
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, U_{imp} ^(G2.6)	[кВ]	8	8	8
Исполнения		Стационарный, выкатной, втычной	Стационарный, втычной	Стационарный, выкатной, втычной
Отключающая способность		N S	N S	N S
Расцепители защиты		Термомагнитный, электронный	Термомагнитный	Электронный
TMG		■	■	
Ekip G-LS/I		▲		▲
Взаимозаменяемость		$I_n=10A, 25A, 63A, 100A, 160A$ ✓		$I_n=40A, 63A, 100A, 160A, 250A$ ✓

■ – выключатель поставляется в сборе

▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Термомагнитные расцепители защиты


TMG

Основные характеристики:

- доступны для выключателей XT2 и XT3 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузок (L): регулируемый порог защиты $0,7...1xI_n$, кривая срабатывания с обратозависимой длительной выдержкой времени;
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): фиксированный порог защиты $3xI_n$, кривая мгновенного срабатывания;
 - 100% защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях;
- уставка тепловой защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.



Пример с XT3 250 А

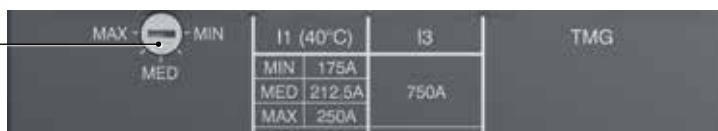Поворотный переключатель
задания уставки тепловой защиты



XT2



TMG

	In [A]	16 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	25 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	63 ⁽¹⁾	80	100	125	160
	Нейтраль [A] – 100%	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
$I_1 = 0,7...1xI_n$												
	I ₃ [A]	160	160	160	160	200	200	200	240	300	375	480
	Нейтраль [A] – 100%	160	160	160	160	200	200	200	240	300	375	480
$I_3 = 3xI_n$												

⁽¹⁾ Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

XT3

TMG

	In [A]	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] – 100%	63	80	100	125	160	200	250
$I_1 = 0,7...1xI_n$								
	I ₃ [A]	400	400	400	400	480	600	750
	Нейтраль [A] – 100%	400	400	400	400	480	600	750
$I_3 = 3xI_n$								

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Электронные расцепители защиты


Еkip G-LS/I

Основные характеристики:

- доступны для выключателей ХТ2 и ХТ4 в трех- и четырехполюсном исполнении; обеспечивают защиту от перегрузок с широким диапазоном настроек;
- защита:
 - от перегрузок (L): $I_1 = 0,4...1xI_n$, регулируемый порог защиты, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
 - с селективной задержкой срабатывания при коротком замыкании (S): регулируемый порог защиты $1...10xI_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты $1...10xI_n$, с мгновенным срабатыванием (альтернатива защите S);
 - нейтрали, в четырехполюсных автоматических выключателях, с возможностью настройки в положениях ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) на 50% или 100% уставки защиты фаз;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,2xI_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является сигнализацией достижения током предаварийного порога;
 - L: светодиод с мигающим красным свечением является сигнализацией о достижении током заданного порога;
 - S или I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Еkip TT или Еkip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
 - расцепитель Еkip G-LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Еkip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Еkip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений и проверка срабатывания расцепителя;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Еkip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,2xI_n$ для всех номиналов, кроме $I_n=10A$. В этом случае минимальный ток равен $0,4xI_n$.

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Основные характеристики

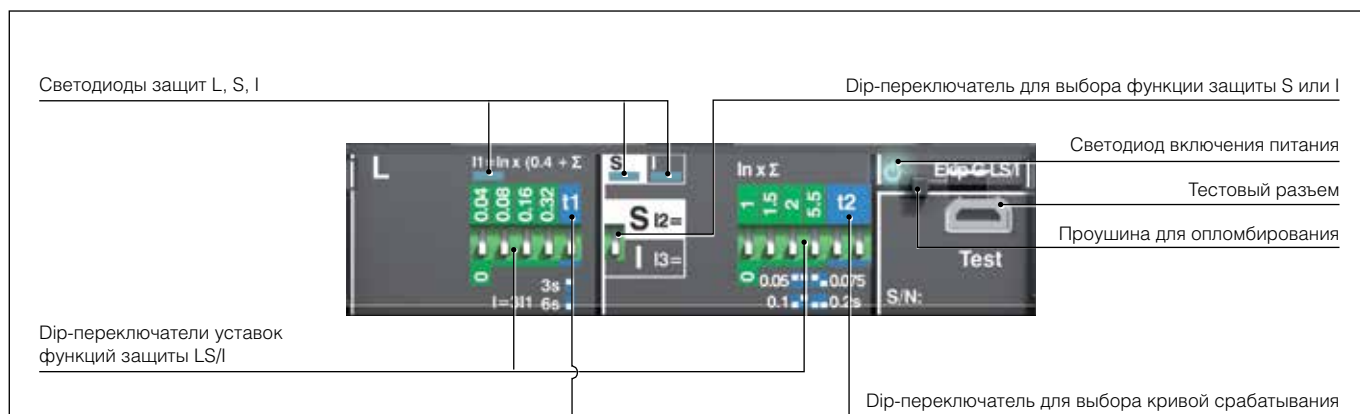

Еkip G-LS/I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок со срабатыванием с обратной зависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: $I_1 = 0,4 \dots 1 \times I_n$ шаг 0,04 Точность: срабатывание между $1,05 \dots 1,3 \times I_1$ (IEC 60947-2)	Ручная настройка: $t_1 = 3-6$ с при $I = 3 \times I_1$ Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4 I_n$ $\pm 15\%$ при $I > 4 I_n$	-	$t = k/I^2$	Да
S От короткого замыкания с независимой задержкой срабатывания	Ручная настройка: $I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$ до $2 \times I_n$ $\pm 20\%$ от $2 \times I_n$	$t_2 = 0,05-0,075-0,1-0,2$ с Точность: $\pm 10\%$ при $t_2 > 0,075$ $\pm 20\%$ при $t_2 \leq 0,075$	Да	$t = k$	-
I От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 \times I_n$ Точность: $\pm 10\%$	≤ 20 мс	Да	$t = k$	-

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между $1,05$ и $1,3 \times I_1$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс

Автоматические выключатели для защиты нейтрали увеличенного размера

Основные характеристики

Серия автоматических выключателей SACE Tmax XT для защиты нейтрали увеличенного размера используется в тех электроустановках, в которых гармоники или несбалансированные нагрузки, или одна фаза, создают перегрузку нейтрального проводника. В этих условиях по нейтральному проводнику может проходить большой ток. В частности, гармоники третьего порядка и соответствующие кратные воздействуют на нейтраль и вызывают протекание тока, которое может быть выше значения тока в фазных проводниках. Поэтому автоматические выключатели с нейтралью увеличенного размера обеспечивают адекватную защиту в установках, в которых нейтральный проводник имеет большее сечение, чем фазные проводники.

Основные типы оборудования, которые вызывают гармоники, указаны ниже в виде примера:

- персональные компьютеры;
- люминесцентные лампы;
- статические преобразователи;
- блоки бесперебойного питания (ИБП);
- преобразователи частоты;
- сварочные аппараты.

В общем случае, форма волны искажается из-за присутствия в нагрузке полупроводниковых устройств, способных проводить ток только в течении части полного периода, создавая нелинейности и, соответственно, порождая многочисленные гармоники.

Дополнительная информация находится в «Справочнике по электрооборудованию», том 2.

Характеристики автоматических выключателей для защиты нейтрали увеличенного размера

		XT2	XT4
Типоразмер ^(G2.1)	[A]	160	160/250
Номинальный непрерывный ток, I _n	[A]	10, 63, 100	40, 63, 100, 160
Полюса	[кол-во]	4	4
Номинальное рабочее напряжение, U _e ^(G2.4)	(Переменный ток) [В]	690	690
	50–60 Гц		
Номинальное напряжение изоляции, U _i ^(G2.5)	[В]	1000	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U _{imp} ^(G2.6)	[кВ]	8	8
Исполнения		Стационарный, выкатной, втычной	Стационарный, выкатной, втычной
Отключающая способность		N S H L V	N S H L V
Расцепители защиты		Электронный	Электронный
Ekip N-LS/I		▲ I _n =63A, 100A	▲ I _n =63A, 100A
Взаимозаменяемость		✓	✓

■ – выключатель поставляется в сборе

▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки


Автоматические выключатели для защиты нейтрали увеличенного размера

Электронный расцепитель защиты

Ekip N-LS/I

Основные характеристики:

- доступны для выключателей ХТ2 и ХТ4 в четырехполюсном исполнении;
- защита:
 - от перегрузки (L): $I_1=0.4...1xI_n$, регулируемый порог защиты, кривая срабатывания с обратной зависимой длительной выдержкой времени;
 - с селективной задержкой срабатывания при коротком замыкании (S): регулируемый порог защиты $1...10xI_n$, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
 - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты $1...10xI_n$, с мгновенным срабатыванием (альтернатива защите S);
 - настройка нейтрали может быть установлена в положениях OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ), на 100% или на 160% уставки фаз;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе;
- светодиоды:
 - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает $0,32xI_n$;
 - красный светодиод для каждой защиты:
 - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при достижении током порога $0,9xI_1$;
 - S или I: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
 - S или I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
 - расцепитель Ekip N-LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
 - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
 - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений и проверка срабатывания расцепителя;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше $0,32xI_n$.

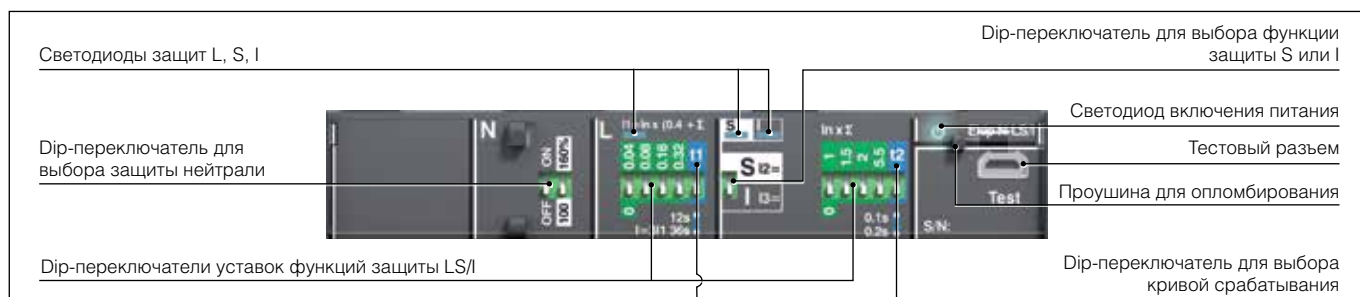

Ekip N-LS/I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания ⁽¹⁾	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L От перегрузок со срабатыванием с обратной зависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарту IEC 60947-2	Ручная настройка: $I_1 = 0,4...1xI_n$, шаг 0,04 Точность: срабатывание между $1,05...1,3xI_1$ (IEC 60947-2)	Ручная настройка: $t_1 = 12-36$ с при $I = 3xI_1$ Точность: $\pm 10\%$ при $I \leq 4I_n$ $\pm 15\%$ при $I > 4I_n$	–	$t = k/I^2$	Да
S От короткого замыкания с независимой по времени задержкой срабатывания ($t=k$)	Ручная настройка: $I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xI_n$ Точность: $\pm 10\%$	$t_2 = 0,1-0,2$ с Точность: $\pm 15\%$	Да	$t = k$	–
I От короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: $I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xI_n$ Точность: $\pm 10\%$	≤ 20 мс	Да	$t = k$	–

⁽¹⁾ Точность приведена для следующих условий:

- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между $1,05$ и $1,30 \times I_1$	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	≤ 60 мс

Коды заказа для ХТ4

Автоматические выключатели



Отдельный расцепитель защиты ХТ4

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip LS/I			
	In		
Ekip LS/I	40	067498	067518
Ekip LS/I	63	067499	067519
Ekip LS/I	100	067500	067520
Ekip LS/I	160	067501	067521
Ekip LS/I	250	067502	067522

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip I			
	In		
Ekip I	40	067503	067523
Ekip I	63	067504	067524
Ekip I	100	067505	067525
Ekip I	160	067506	067526
Ekip I	250	067507	067527

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip LSI			
	In		
Ekip LSI	40	067508	067528
Ekip LSI	63	067509	067529
Ekip LSI	100	067510	067530
Ekip LSI	160	067511	067531
Ekip LSI	250	067512	067532

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip LSIG			
	In		
Ekip LSIG	40	067513	067533
Ekip LSIG	63	067514	067534
Ekip LSIG	100	067515	067535
Ekip LSIG	160	067516	067536
Ekip LSIG	250	067517	067537

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip E-LSIG			
	In		
Ekip E-LSIG	40	069591	069596
Ekip E-LSIG	63	069592	069597
Ekip E-LSIG	100	069593	069598
Ekip E-LSIG	160	069594	069599
Ekip E-LSIG	250	069595	069600

Отдельные расцепители защиты ХТ4

		1SDA...R1	
		3 полюса	4 полюса
Электронный – Ekip M-LIU			
	In		
Ekip M-LIU	40	068028	
Ekip M-LIU	63	068029	
Ekip M-LIU	100	068030	
Ekip M-LIU	160	068031	