
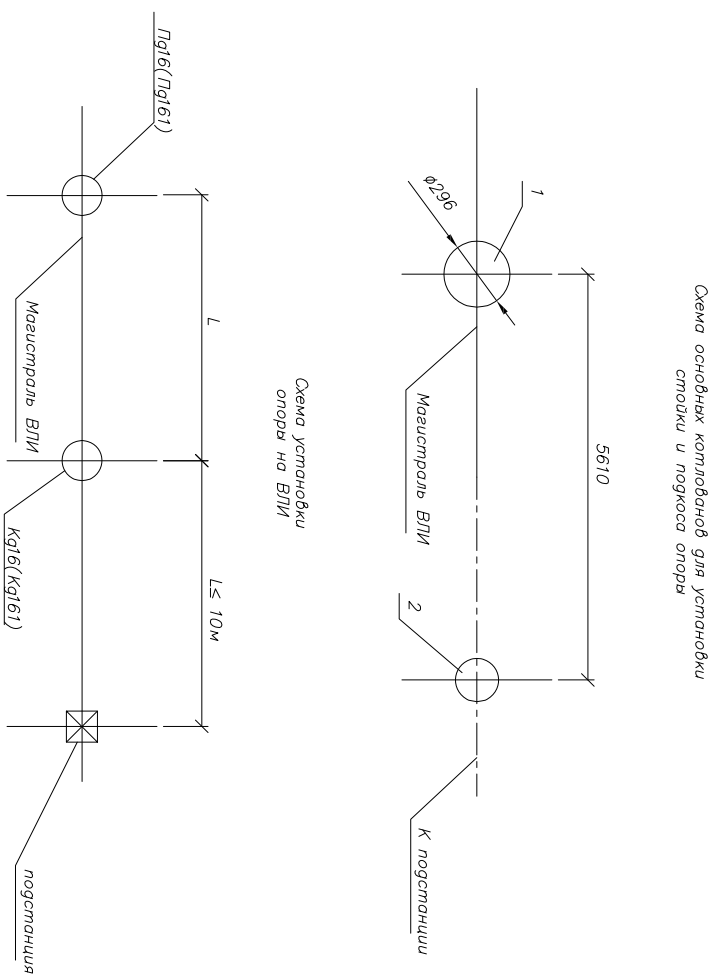
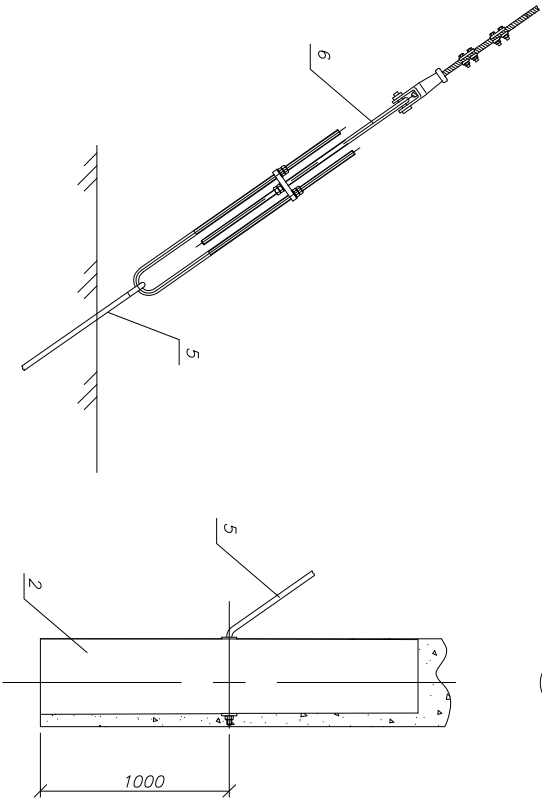


[illegible]

Вариант поворота ВЛИ на угол α до 90° с использованием концевых опор

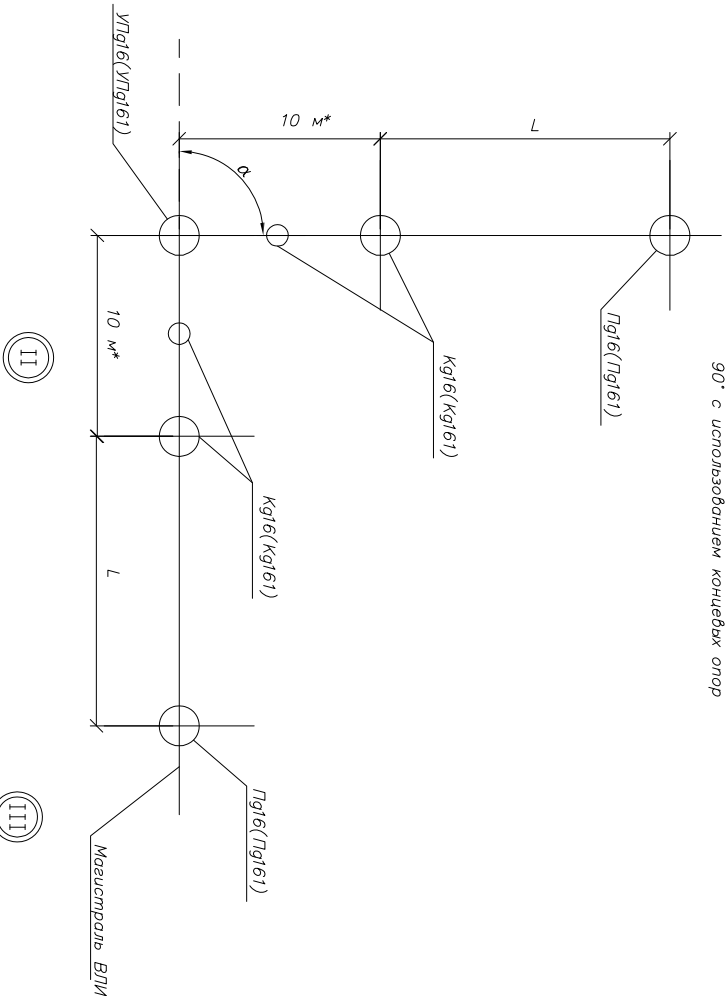


* В пролетах $L=10\text{м}$ провода должны иметь ослабленное натяжение. Стрела провеса проводов при монтаже должна быть 1,2 м.

Поз	Артикул	Наименование	Код	Масса ед. кг	Приме- чание
Деревянные узлы					
1	НПД-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, $d_6=220$ мм	2		
2	НПД-36.0017-40	Анкерная арматурная планка ДА-5	1		
Металлические узлы					
3	НПД-36.0017-51	Заземляющий проводник ЗПБ, L=2500 мм	1	1,25	
4		Проводник заземления Круг В10 ГОСТ2590-2006, L=6200	1	3,81	
5	НПД-36.0017-42	Анкерный болт ОТг-2	1	15,3	
6	НПД-36.0017-43	Оттяжка ОТ05	1	22,3	
7	НПД-36.0017-48	Хомут Х515	1	3,6	
8	НПД-36.0017-45	Кронштейн УП04	1	5,3	
9	НПД-36.0017-49	Шпилька ШП1	1	1,05	
Деревянная арматура					
10		Крышка пластиковая для опоры	1		
11	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	4	0,27	
12	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм ²	4	0,40	
13	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм ²	4	0,65	
14	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/25-35 г для ответвления от магистралей до 95мм ² к отв до 35мм ²	10	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм ² к отв до 95 мм ²	10	0,33	
15	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,25	
16	УЗР-11-S06-S095	Зажим площадный ЗП 6-95/6-95	5	0,13	
17	УЗА-L50	Панель боковая металлическая 20X0,7X1000мм ЛМ-50	13	0,11	
18	УЗА-S1-100	Скрепка СК-20	13	0,01	
19	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	
20	УКА-32-12-476	Фасадное крепление КФК12-47,6	2	0,07	

Изм.	Лист	N докум.	Подг.	Дата	АИР-ДЕР-ОР-302-00-53	Лист
						2

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взаим. Инв. N

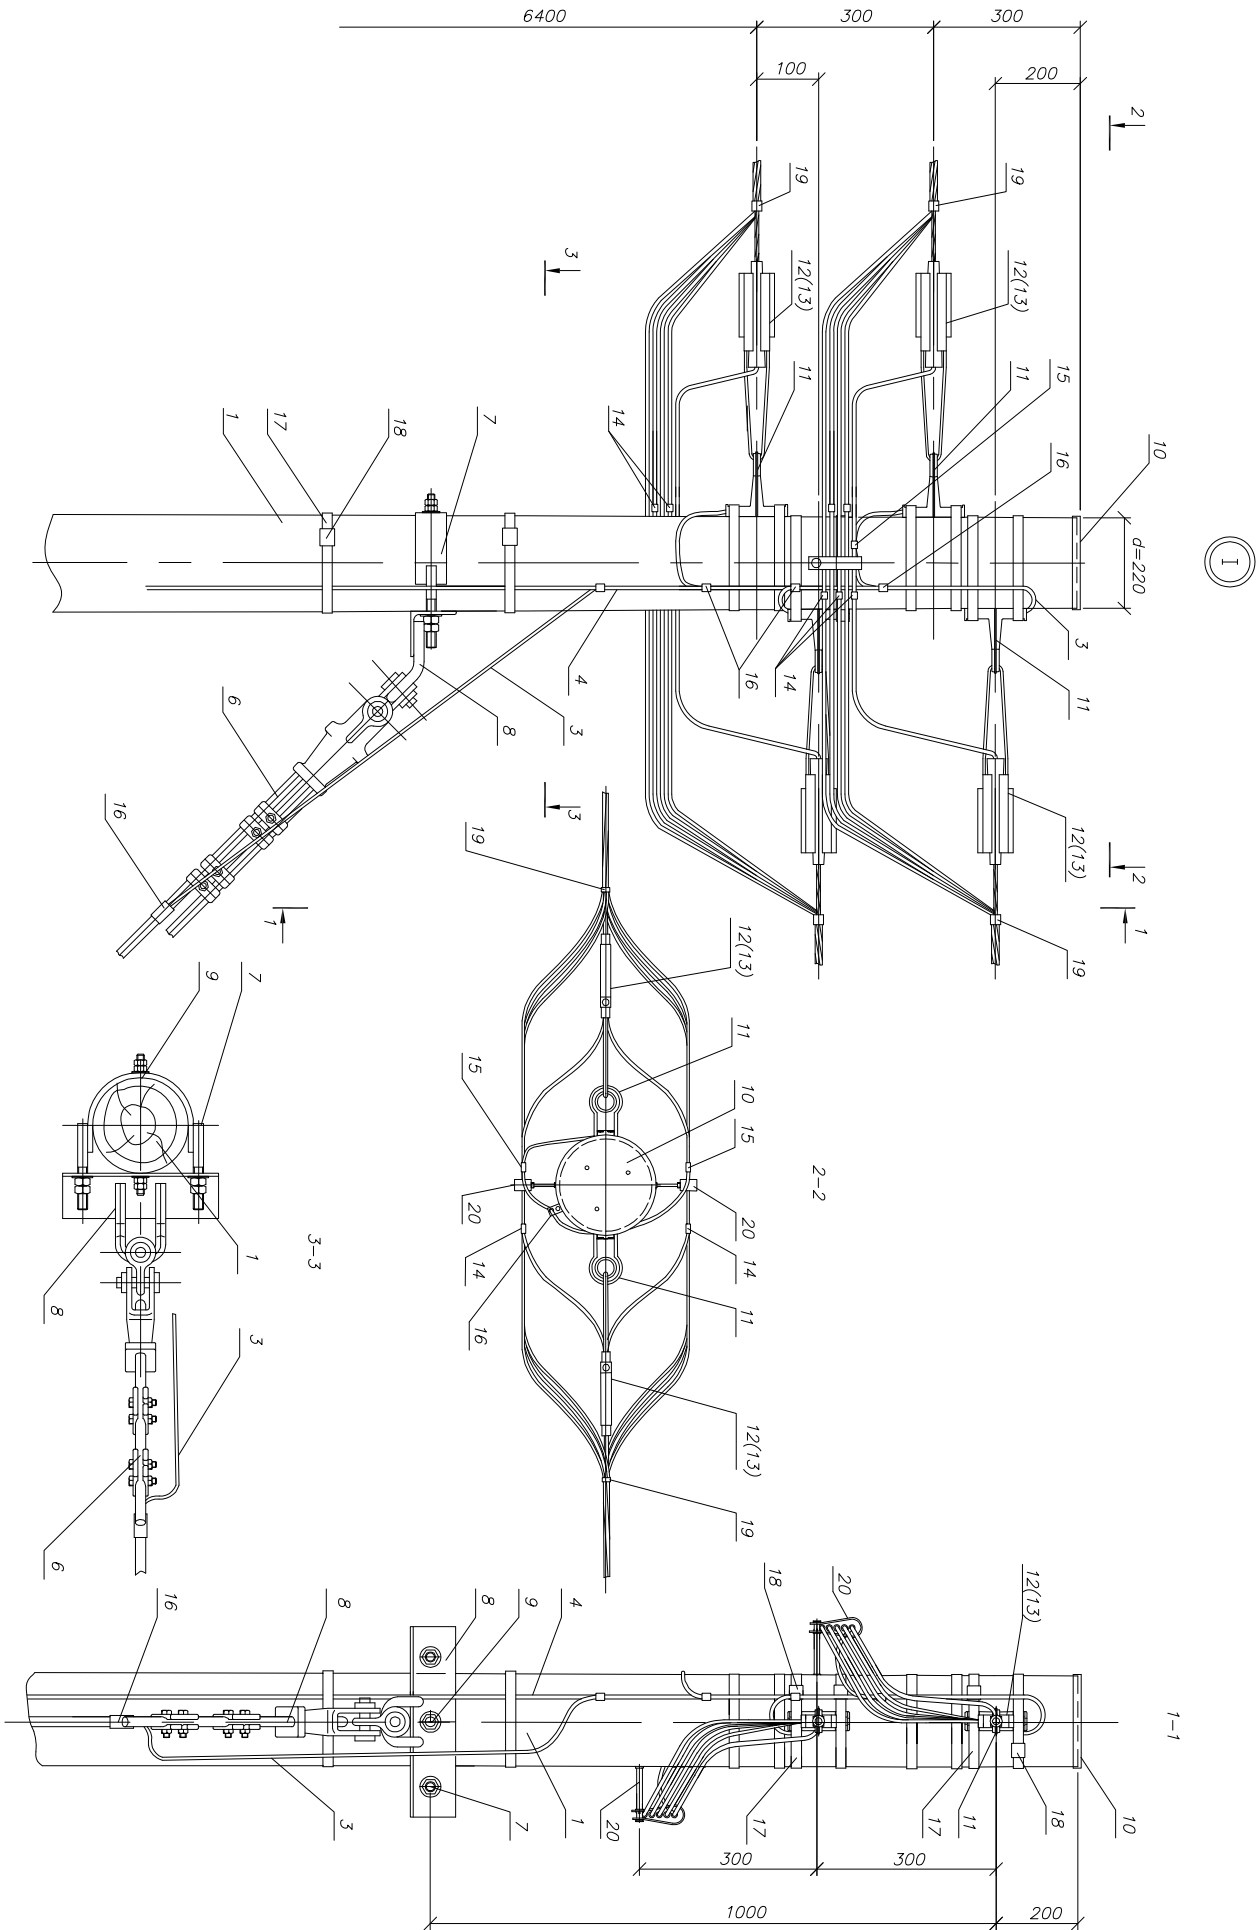

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	АСП-ДЕР-ОФР-302-00-53	Лист
						3