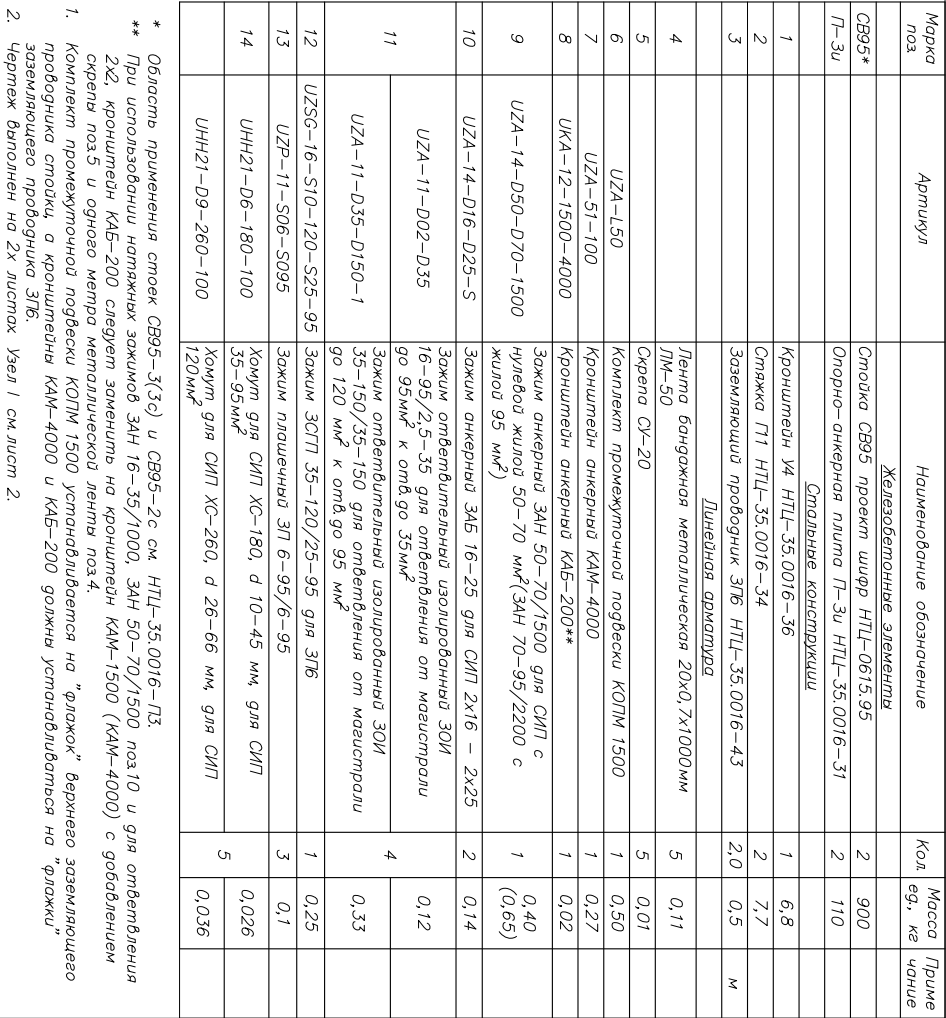


[illegible]

Ответвление к входу в здания в одну сторону от
ВЛ проводов СИП



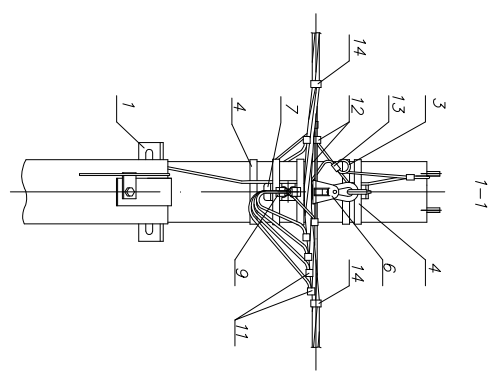


Схема отведения к входу в здания
в одну сторону
2х2 жилы СИП

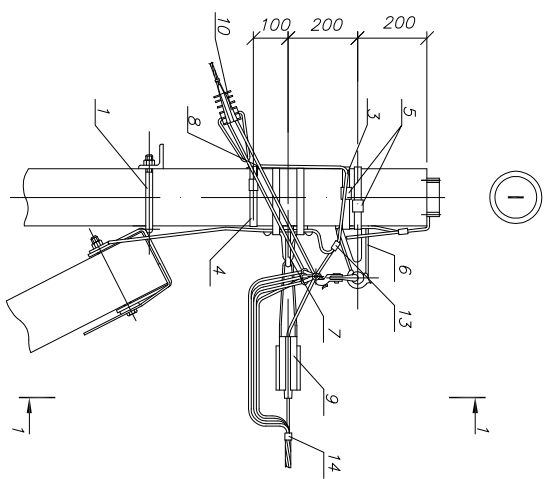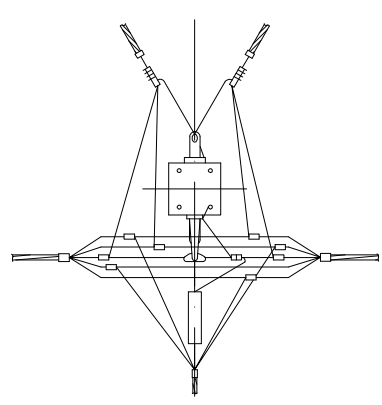

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-431-13-15	Лист
						2